NOTA
...MATERIALELEE FOLOSITE VOR RESPECTA
...CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE SI CONDITIILE DE
...SIGURITATE INDUSTRIALA PREVAZUTE IN TABELUL 1
...ANEXAT LA PUNEREA IN OPERA , OE VA PREZENTA
...DOCUMENTELE PRIVIND CONFORMITATEA MATERIALELOR
...SOLICITATE IN ACEST TABEL .

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale", aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune , astfel :
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore .

COTIGĂ ANETA
ROMANIA
ANRE
NR. V140400065
VGd
A,B,C,D,E,F
INGINER
VERIFICATOR PROIECTE

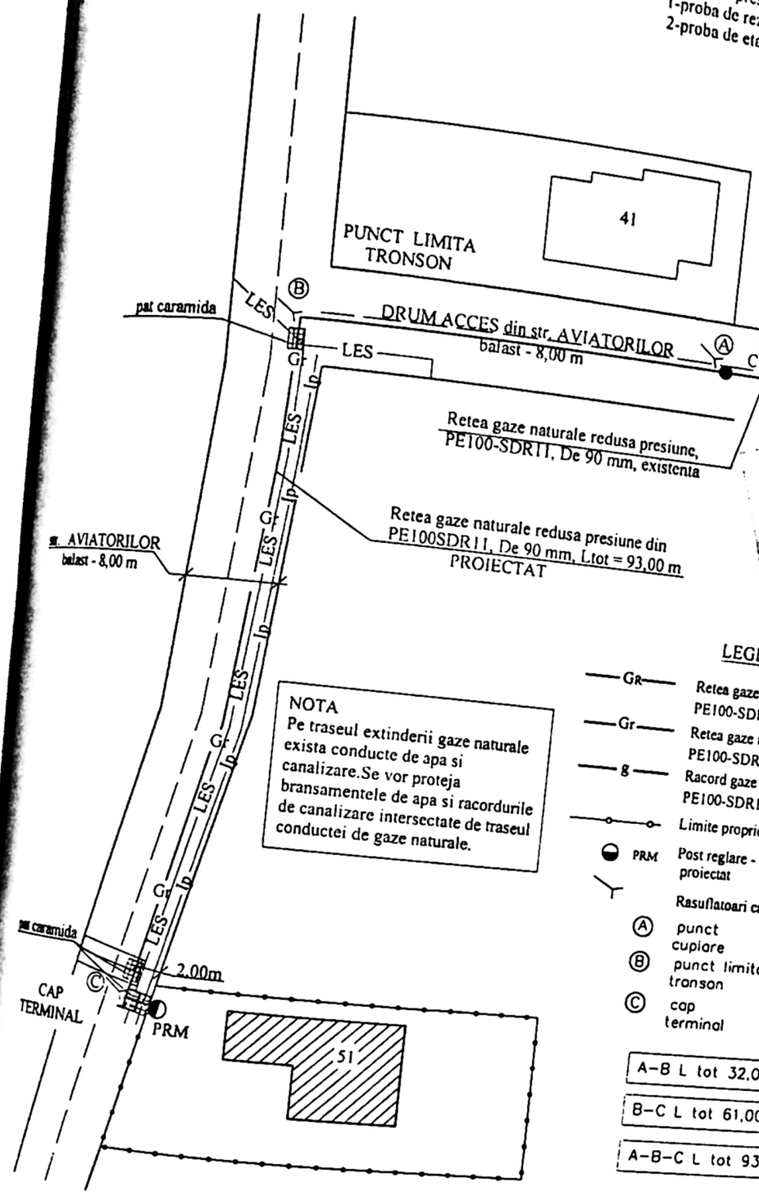

NOTA
Pe traseul extinderii gaze naturale exista conducte de apa si canalizare.Se vor proteja bransamentele de apa si racordurile de canalizare intersectate de traseul conductei de gaze naturale.

LEGENDA

- Gr — Retea gaze naturale redusa presiune, PE100-SDR11, De 90 mm, existenta
- Gr — Retea gaze naturale redusa presiune, PE100-SDR11, De 90 mm, proiectata, L = 93,00 m
- g — Racord gaze naturale redusa presiune , PE100-SDR11, Dn 32 mm, proiectat, L = 3,00 m
- Limite proprietate
- PRM — Post reglare - masurare (10,0 mc/h-G4-S300), proiectat
- Rasuflatoari carosabil
- Ⓐ punct cuplare
- Ⓑ punct limita tronson
- Ⓒ cap terminal

A–B L tot 32,00 m

B–C L tot 61,00 m

A–B–C L tot 93,00 m

- LES — Linie electrica subterana
- Ip — Retea electrica subterana-iluminat public

...ECTANT (operator economic)
...ERSINST S.R.L. CRAIOVA
... STEFAN IONUT (semnat...

EXECUTANT (operator economic)